


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ACONOMIS-S

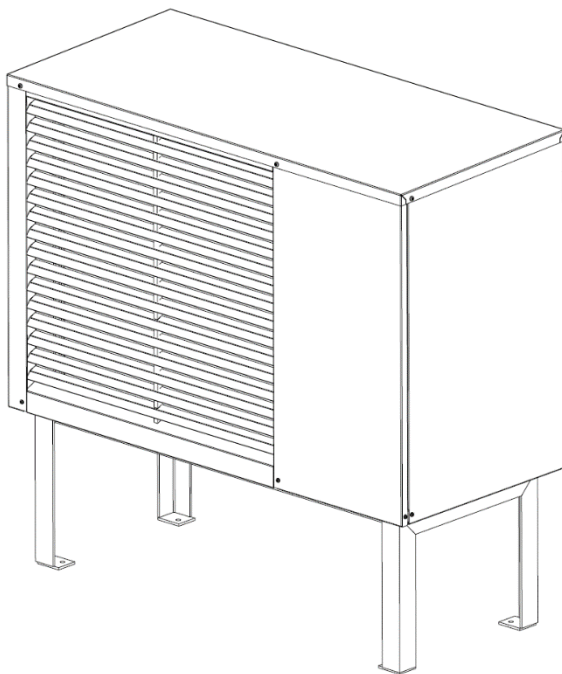


Instalace a bezpečnostní vzdálenost pro tepelné čerpadlo s náplní R290

Chladicí zařízení umístěná na volném prostranství musí být uspořádána tak, aby se vyloučil únik chladiva do budovy nebo do míst, kde mohou být ohroženy osoby a majetek.

Chladivo nesmí mít možnost unikat do jakéhokoli otvoru pro přívod čerstvého vzduchu při větrání, dveřního vchodu, padacích dveří nebo podobných otvorů případně úniku. Tam, kde je zhotoven přístřešek pro komponenty chladicího zařízení, umístěných na volném prostranství, musí být přirozené nebo nucené větrání.

V ochranné zóně nesmí být žádné zdroje vznícení, jako jsou zásuvky, světelné stožáry, lampy nebo elektrické spínače viz Obrázek.


Tepelné čerpadlo musí být umístěno na dobře větraném místě. Nesmí být zapuštěno do prohlubně, kde nebude dostatečná výměna vzduchu. Tepelné čerpadlo nesmí být postaveno do míst, kde by bylo obestavěno ze všech čtyř stran.

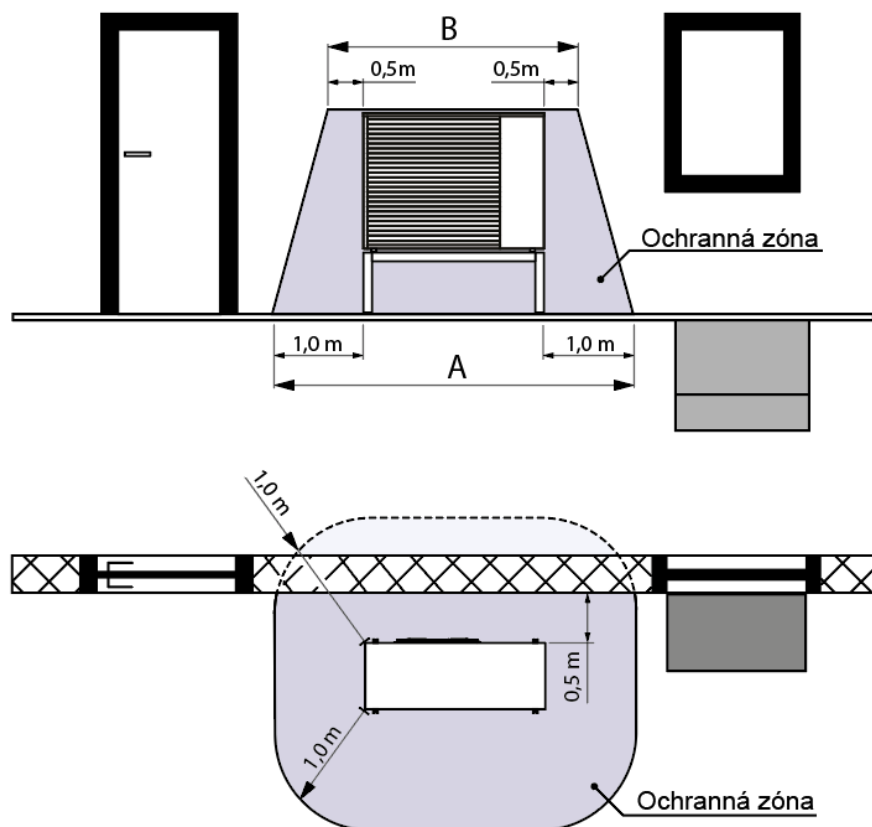

Rozměr	Minimální vzdálenost
	ACONOMIS-S
A	3 060 mm
B	2 060 mm

PART NUMBER/ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 16016	UNLESS OTHER WISE SPECIFIED. DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 16016	
AC-A050-CZ	NS	03			
TITLE / NÁZEV DÍLU:			DRAWN BY/ KRESLIL:	APPROVED BY/ SCHVÁLIL:	DATE / DATUM:
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST			ŠOBEK	Sláma	10.03.2025
ACONOMIS-S			MASS / HMOTNOST:	SCALE/MĚŘÍTKO:	FORMAT/FORMAT: SHEET/LIST:
					2/4


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SE STOLIČKOU ACONOMIS-S

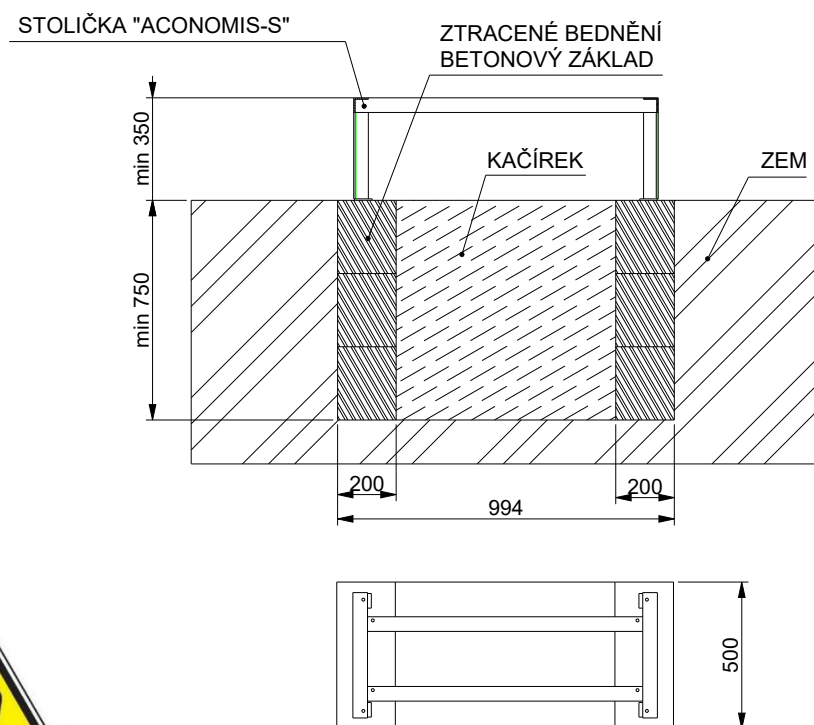

Min. 500 mm nad čerpadlem se nesmí nacházet žádná pevná struktura. Betonový základ musí být nosný, pevný a vodorovný. V oblastech s častým výskytem vyšší sněhové pokrývky doporučujeme navýšit výšku tepelného čerpadla.


Pokud je kondenzát odveden do odpadního potrubí, musí se na potrubí v nezamrzlé hloubce, a nebo uvnitř budovy, kde nehrozí zamrznutí, umístit SIFON, aby se zabránilo vnikání agresivních par z odpadu do tepelného čerpadla.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KE STĚNÁM

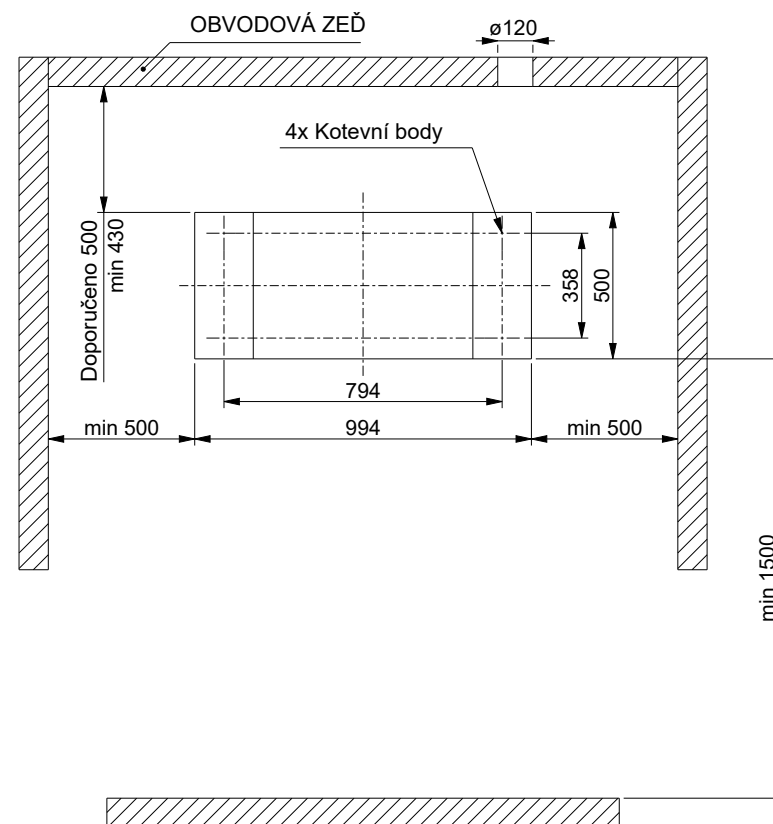

PART NUMBER/ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 16016		UNLESS OTHER WISE SPECIFIED. DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1Mk.GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 16016
AC-A050-CZ	NS	03	DRAWN BY/ KRESLIL:		DATE / DATUM:
TITLE / NÁZEV DÍLU:			APPROVED BY/ SCHVÁLIL:		
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SE STOLIČKOU ACONOMIS-S			ŠOBEK		10.03.2025
MASS / HMOTNOST:			SCALE/MĚŘÍTKO:		FORMAT/FORMAT:
			1:15		A3
					SHEET/LIST:
					3/4


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BEZ STOLIČKY ACONOMIS-S

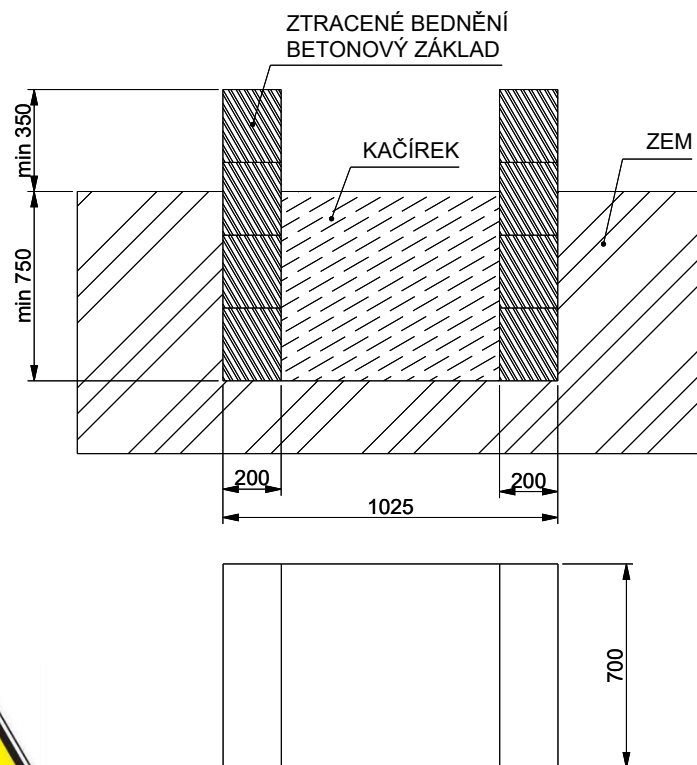

Min. 500 mm nad čerpadlem se nesmí nacházet žádná pevná struktura. Betonový základ musí být nosný, pevný a vodorovný. V oblastech s častým výskytem vyšší sněhové pokrývky doporučujeme navýšit výšku tepelného čerpadla.

Pokud je kondenzát odveden do odpadního potrubí, musí se na potrubí v nezamrzlé hloubce, a nebo uvnitř budovy, kde nehrozí zamrznutí, umístit SIFON, aby se zabránilo vnikání agresivních par z odpadu do tepelného čerpadla.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KE STĚNÁM

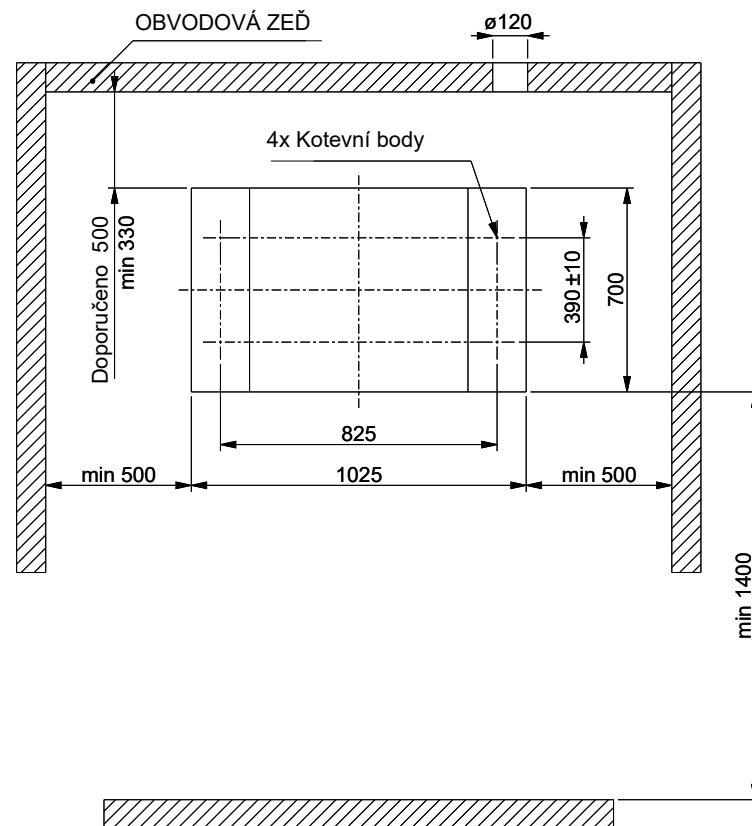

PART NUMBER/ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 16016		UNLESS OTHER WISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1mK.GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 16016
AC-A050-CZ	NS	03	ŠOBEK		MÜLLER
TITLE / NÁZEV DÍLU:			DRAWN BY/ KRESLIL:	APPROVED BY/ SCHVÁLIL:	DATE / DATUM:
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BEZ STOLIČKY ACONOMIS-S			ŠOBEK	MÜLLER	10.03.2025
MASS / HMOTNOST:			SCALE/MĚŘÍTKO:	FORMAT/FORMAT:	SHEET/LIST:
			1:15	A3	4/4